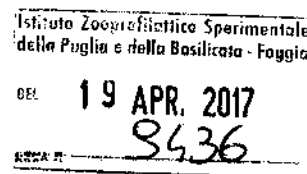


ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA**Sostituzione filtri per impianti tecnologici per il trattamento dell'aria****CIG: ZCC1E16B0A****CHIARIMENTO N. 1****QUESITO N. 1**

D: *"Siamo con la presente a richiedere i seguenti chiarimenti con riferimento all'allegato 3 dati tecnici:*

- (...)
- *Per i punti NP2, NP5, NP8 si richiede chiarimento sul requisito relativo all'efficienza in quanto nell'allegato 3 è specificata efficienza F7, ma la descrizione tecnica riconduce a filtri almeno H13".*

R: L'efficienza è confermata F7.

QUESITO N. 2

D: *"La presente per chiedere le misure dei filtri da quotare, in quanto non specificato nella documentazione di gara".*

R: Si producono nell'allegato grafico al presente chiarimento le misure approssimative dei filtri d'occorrenza.

QUESITO N. 3

D: *"Con riferimento alla gara CIG: ZCC1E16B0A chiedo:*

- 1) misure base x altezza dei filtri sub NP1, NP4, NP7*
- 2) misure base x altezza x spessore dei filtri sub NP2, NP3, NP5, NP6, NP8*
- 3) misura spessore e scheda tecnica del filtro sub NP9".*

R: Vedi risposta al quesito n. 2

QUESITO N. 4

D: *"Per tutti i punti da NP1 a NP8 sono richieste le dimensioni dei filtri non riportate nell'allegato 3"*

R: Vedi risposta al quesito n. 2

Allegati

Foggia li 19/04/2017


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Sig.ra Mariagrazia Abate)


Mariagrazia Abate

FILTRI LABORATORIO BL2


MISURE APPROSSIMATE

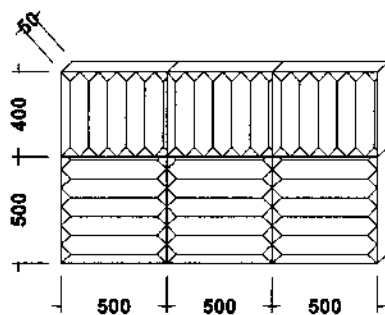


NP1
celle filtranti pieghettate sintetiche
500*400*500
500*500*500
Efficienza G4

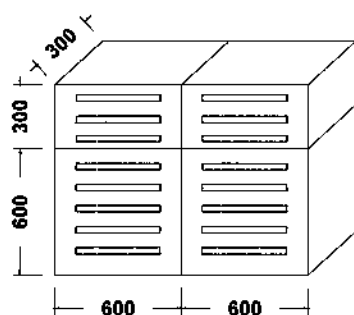


NP2
tasche rigide
600*300*300
600*600*300
Efficienza F7

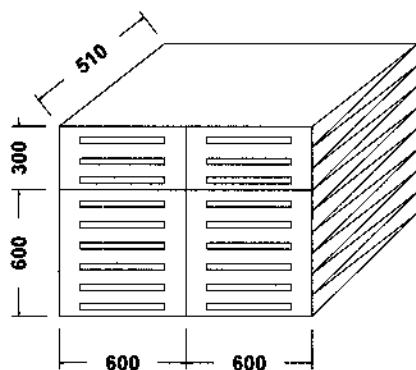


NP3
tasche in fibra sintetica termosaldati
600*300*610
600*600*610
Efficienza G4



NP4
celle filtranti pieghettate sintetiche
750*500*50
Efficienza F6




Np5
tasche rigide
600*300*300
Efficienza F7




Np9
assoluto
610*610*150
Efficienza H13

FILTRI LABORATORIO BL3


MISURE APPROXIMATE

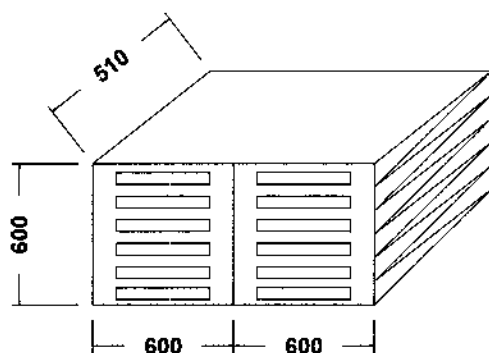


Np6
tasche in fibra sintetica termosaldati
600*600*510
Efficienza G4

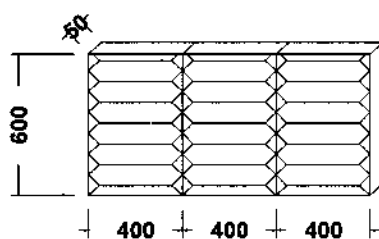

Np7
celle filtranti pieghettate sintetiche
600*400*50
Efficienza G4

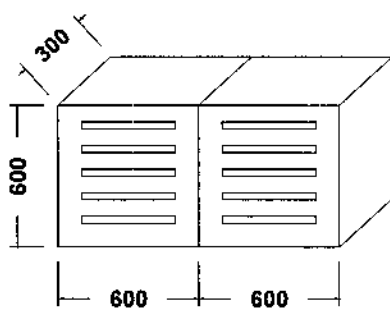

Np8
tasche rigide
600*600*300
Efficienza F7



Np9
assoluto
610*610*150
Efficienza H13